



縮尺1:200

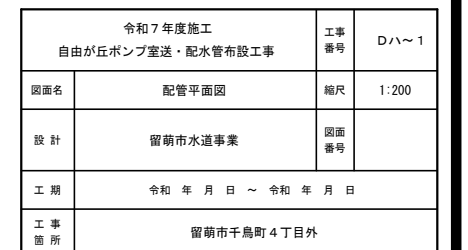



管 割 付 図 (1)

縮 尺 NONE SCALE

φ100送水管
φ50排泥管



A部詳細図

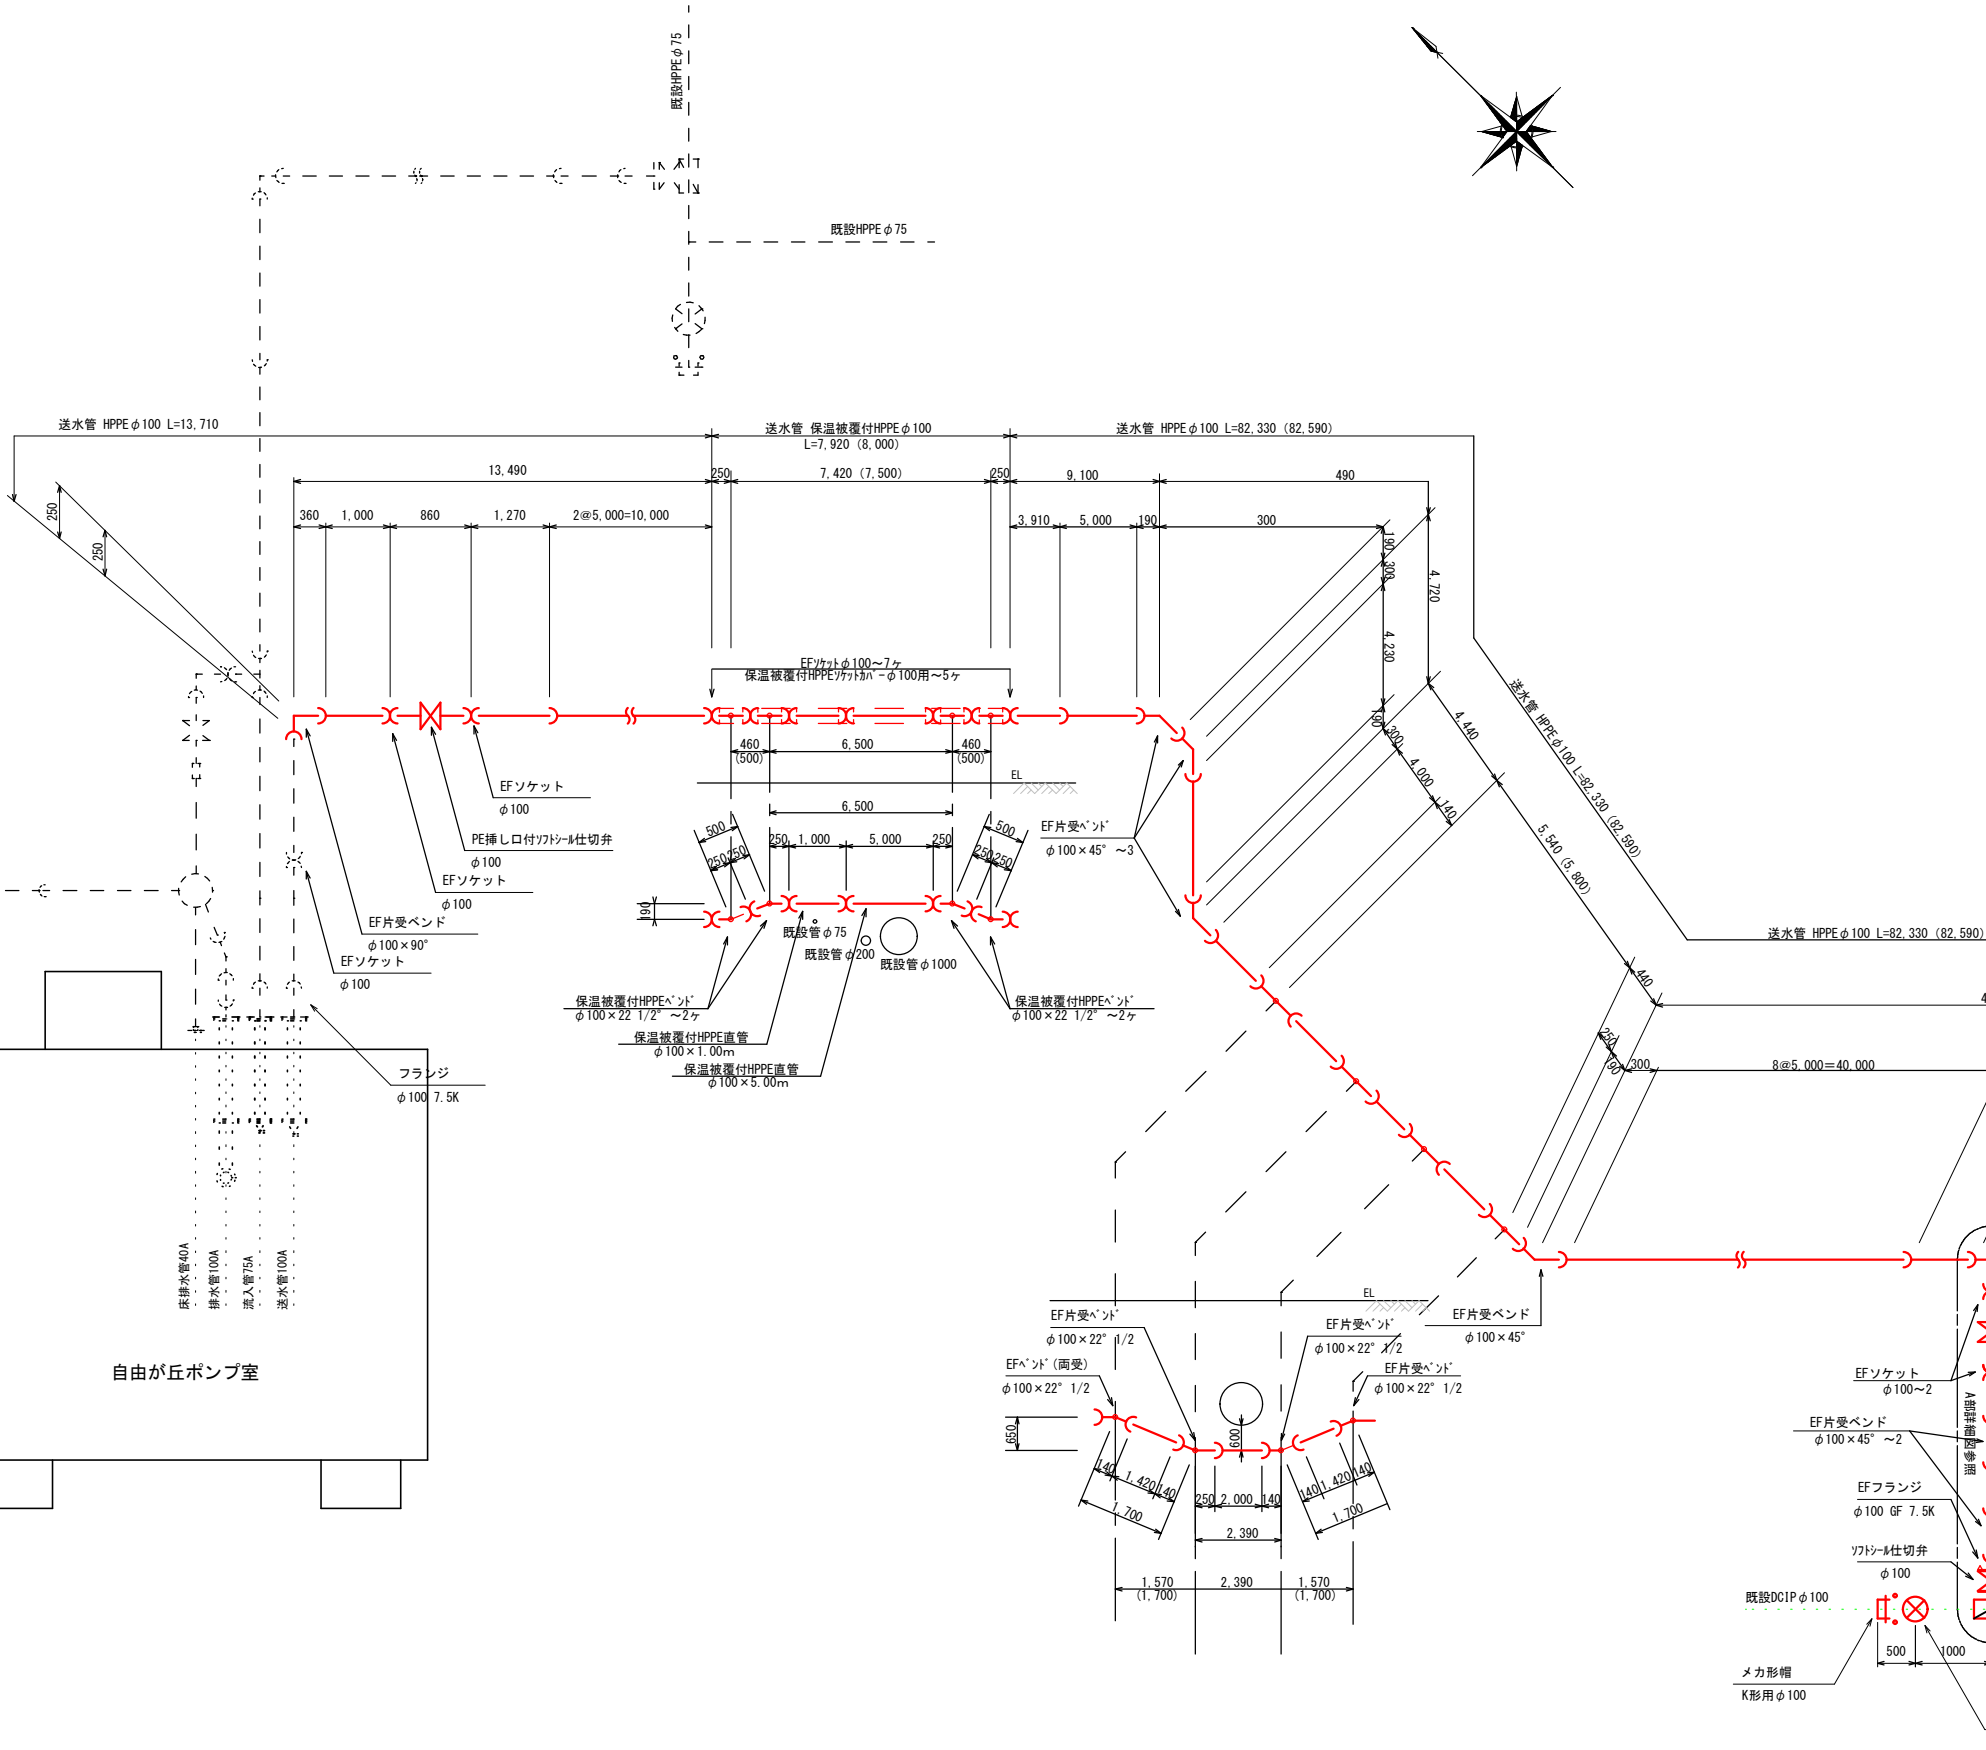
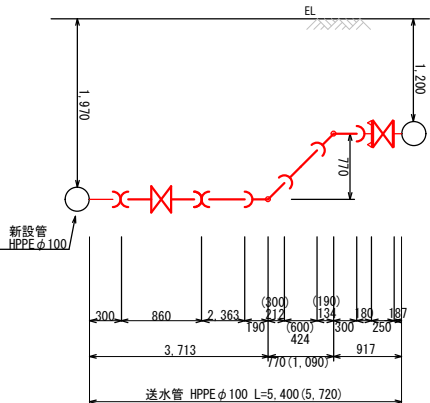


令和7年度施工 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事		工事 番号	Dハ～1
図面名	管 割 付 図 (1)	縮尺	NONE SCALE
設 計	留萌市水道事業	図面 番号	
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
工 事 箇 所	留萌市千島町4丁目外		


管 割 付 図 (2)

縮 尺 NONE SCALE

φ 75流入管
φ 50排水管

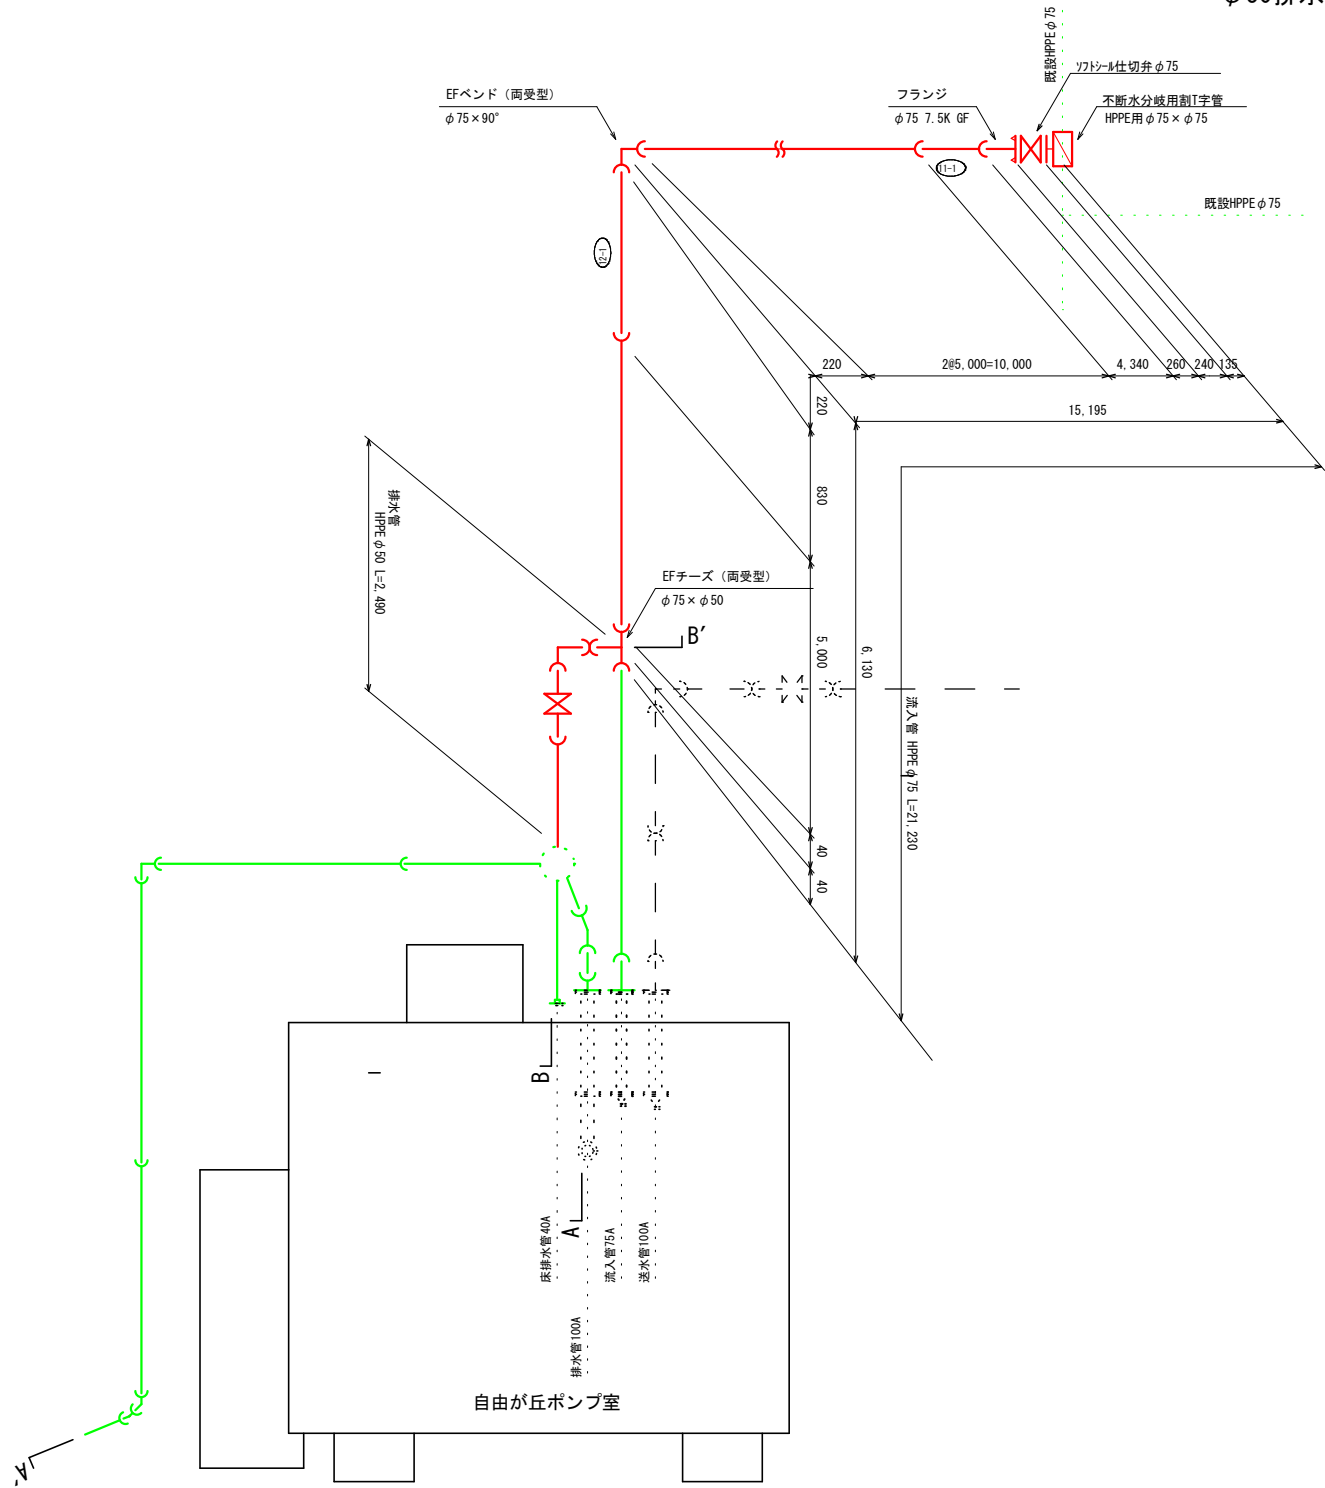

B - B' 縦断面図






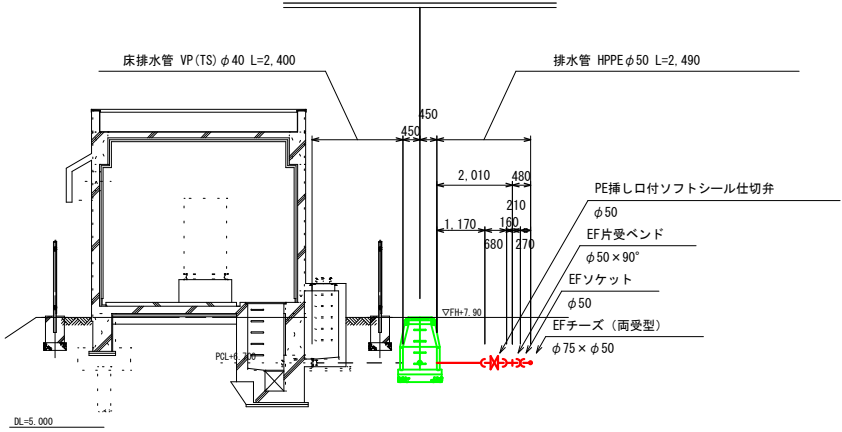


令和7年度施工 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事		工事 番号	Dハ～1
図面名	管 割 付 図 (2)	縮尺	NONE SCALE
設 計	留萌市水道事業	図面 番号	
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
工 事 箇 所	留萌市千鳥町4丁目外		

掘削・復旧標準断面図・土留工標準図

縮尺 NONE SCALE

掘削・復旧標準断面図

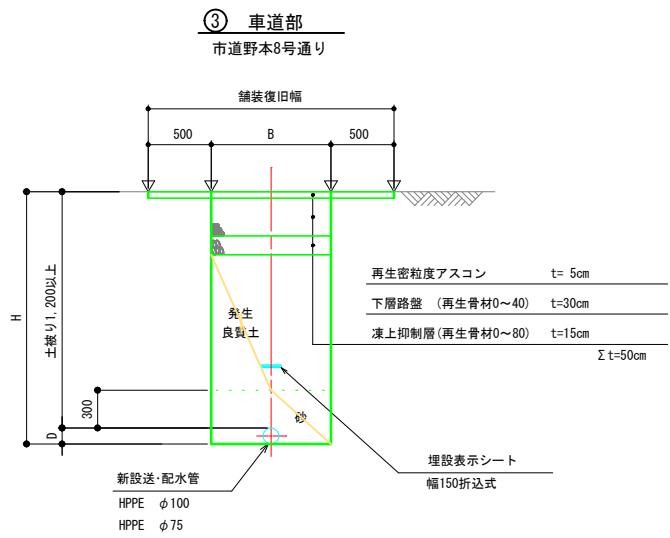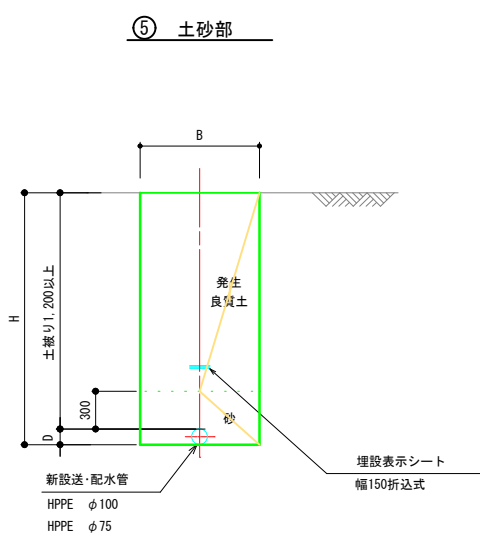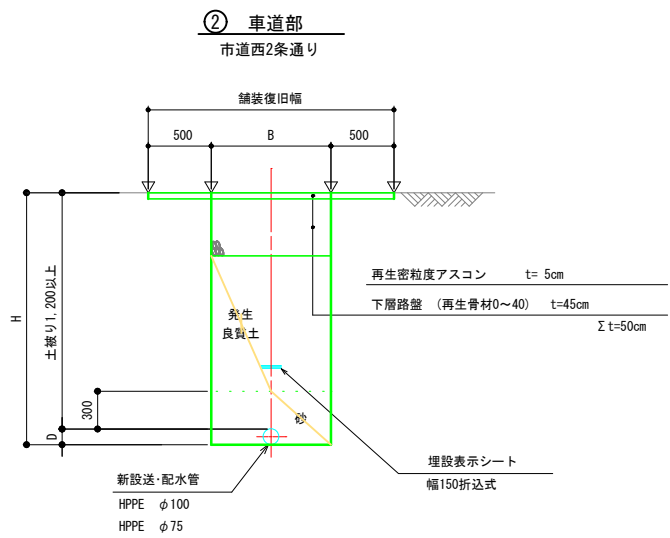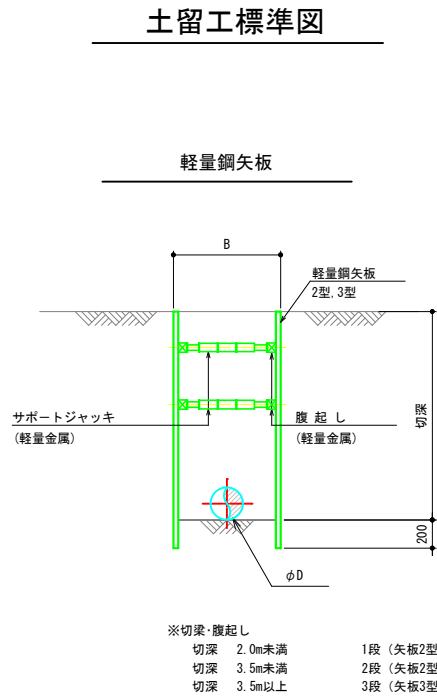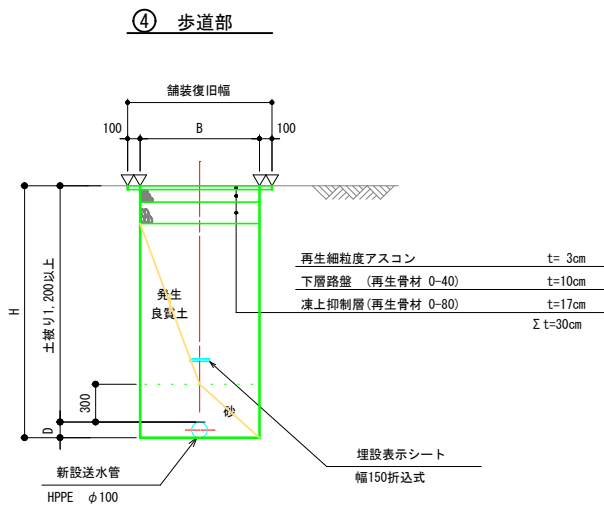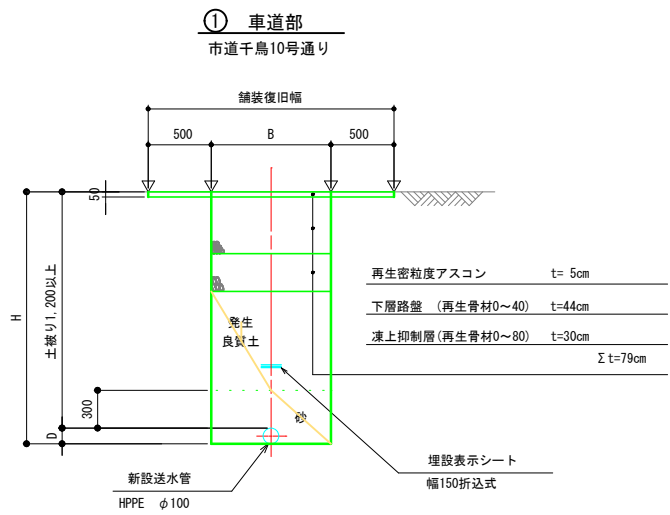

管種	管径D (d)	管外径D (D)	掘削幅 (B)		備 考
			土留無し	軽量鋼矢板	
HPPE	φ100	130	600	950	
HPPE	φ75	90	600	950	
HPPE・VP	φ50以下	60以下	600	950	


HPPE, VP, PPの場合は管上30cmまでを砂埋戻しとする。

令和7年度施工 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事		工事 番号	D/H~1
図面名	掘削・復旧標準断面図	縮尺	NONE SCALE
設 計	留萌市水道事業	図面 番号	
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
工 事 所	留萌市千鳥町4丁目外		


仕切弁筐標準図

縮尺 NONE SCALE

タイプA

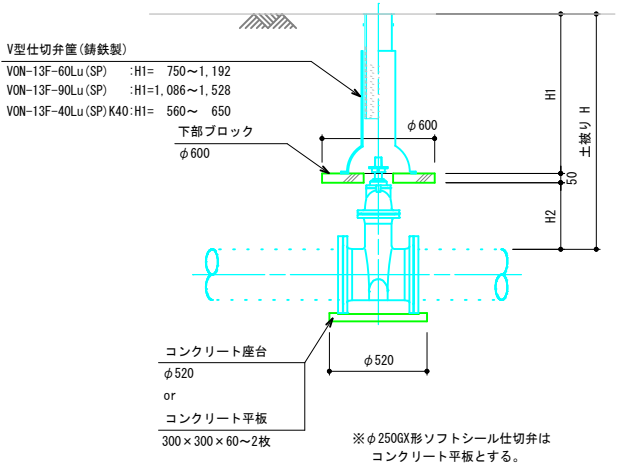

タイプB

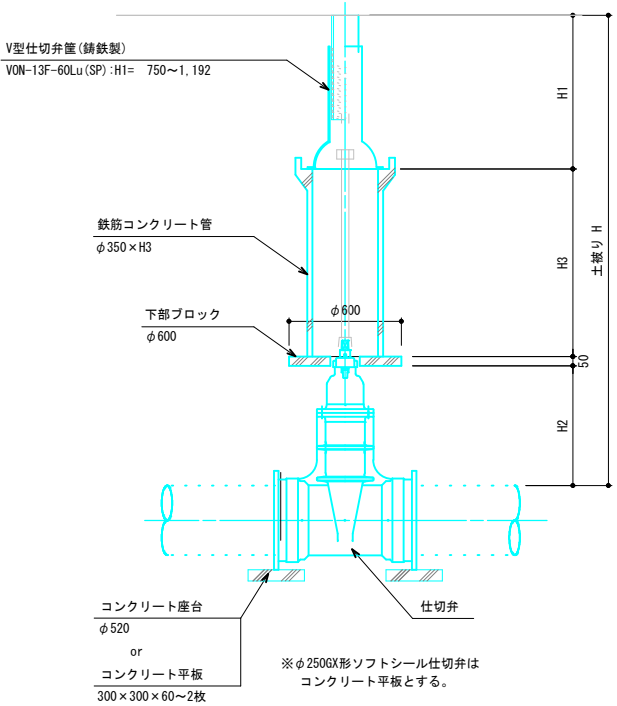

仕切弁筐寸法表

	No	本管 呼び径 (mm)	タイプ	土被り H (m)		H1 (m)		H2 (m)	RC管 H3 (m)	ロット L (m)	コンクリート 座台	コンクリート 平板	仕切弁筐			備 考
				道路計画	現況地盤	道路計画	現況地盤						13F-60Lu	13F-90Lu	13F-40Lu (K40)	
送水管φ100	1	100	A		1.20		1.00	0.15			1		1			
	2	100			1.97		1.00	0.15	0.97		1		1			
	3	100			1.97		1.00	0.15	0.97		1		1			
	4	100			1.20		1.00	0.15			1		1			不断水分岐弁
流入管φ75	5	75	A		1.20		1.00	0.15			1		1			不断水分岐弁
排水管φ50	6	50	A		1.20		1.00	0.15			1		1			

※弁筐の規格は道路改良後の地盤高を基準に決定する。
※現況と改良後の変動が弁筐の調整範囲外の場合は
塩ビ管を仮置きする。

令和7年度施工 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事		工事 番号	D/A~1
図面名	仕切弁筐標準図	縮尺	NONE SCALE
設 計	留萌市水道事業	図面 番号	
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
工 事 箇 所	留萌市千鳥町4丁目外		