

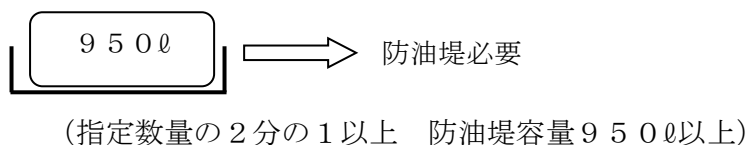
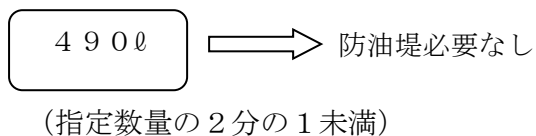
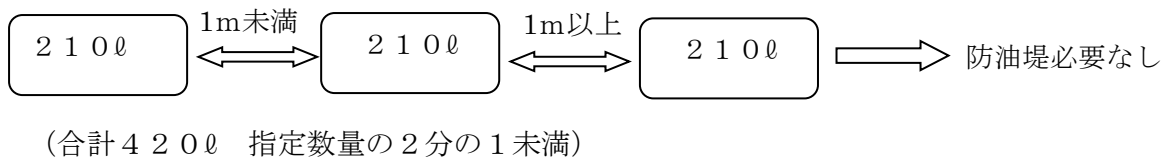
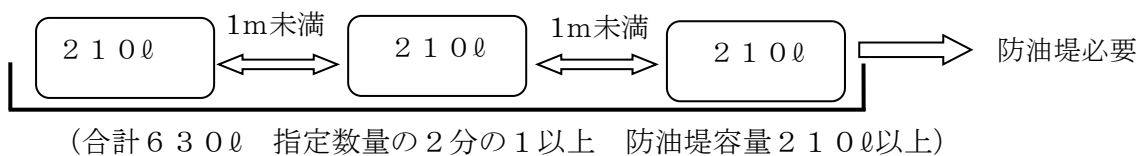


防油堤の設置例(灯油)



・単体で設置する場合

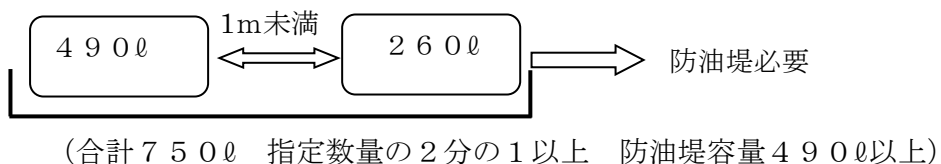

・2以上のタンクを設置する場合

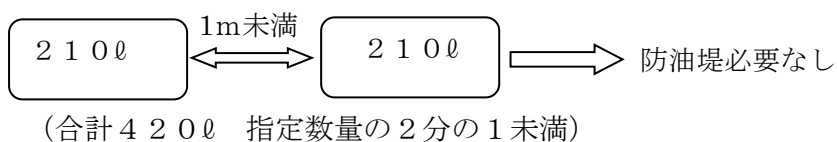

・ 2以上のタンクを配管で連結する場合

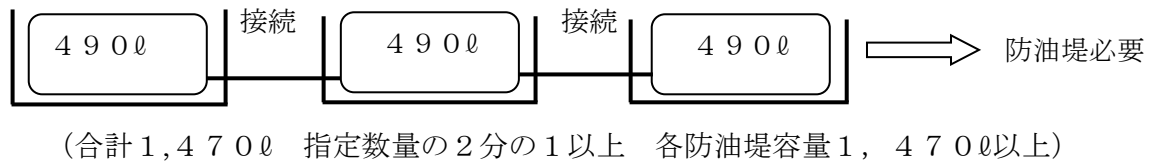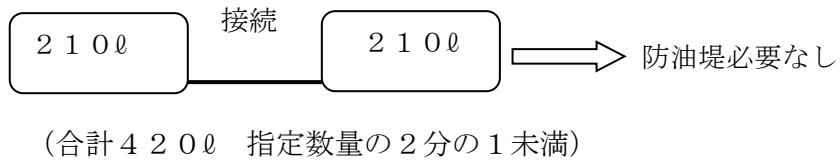

※ 接続した場合、距離に関係なく指定数量の2分の1は防油堤が必要。

※ 接続した場合、防油堤の容量は、タンク容量の合計量以上とする。